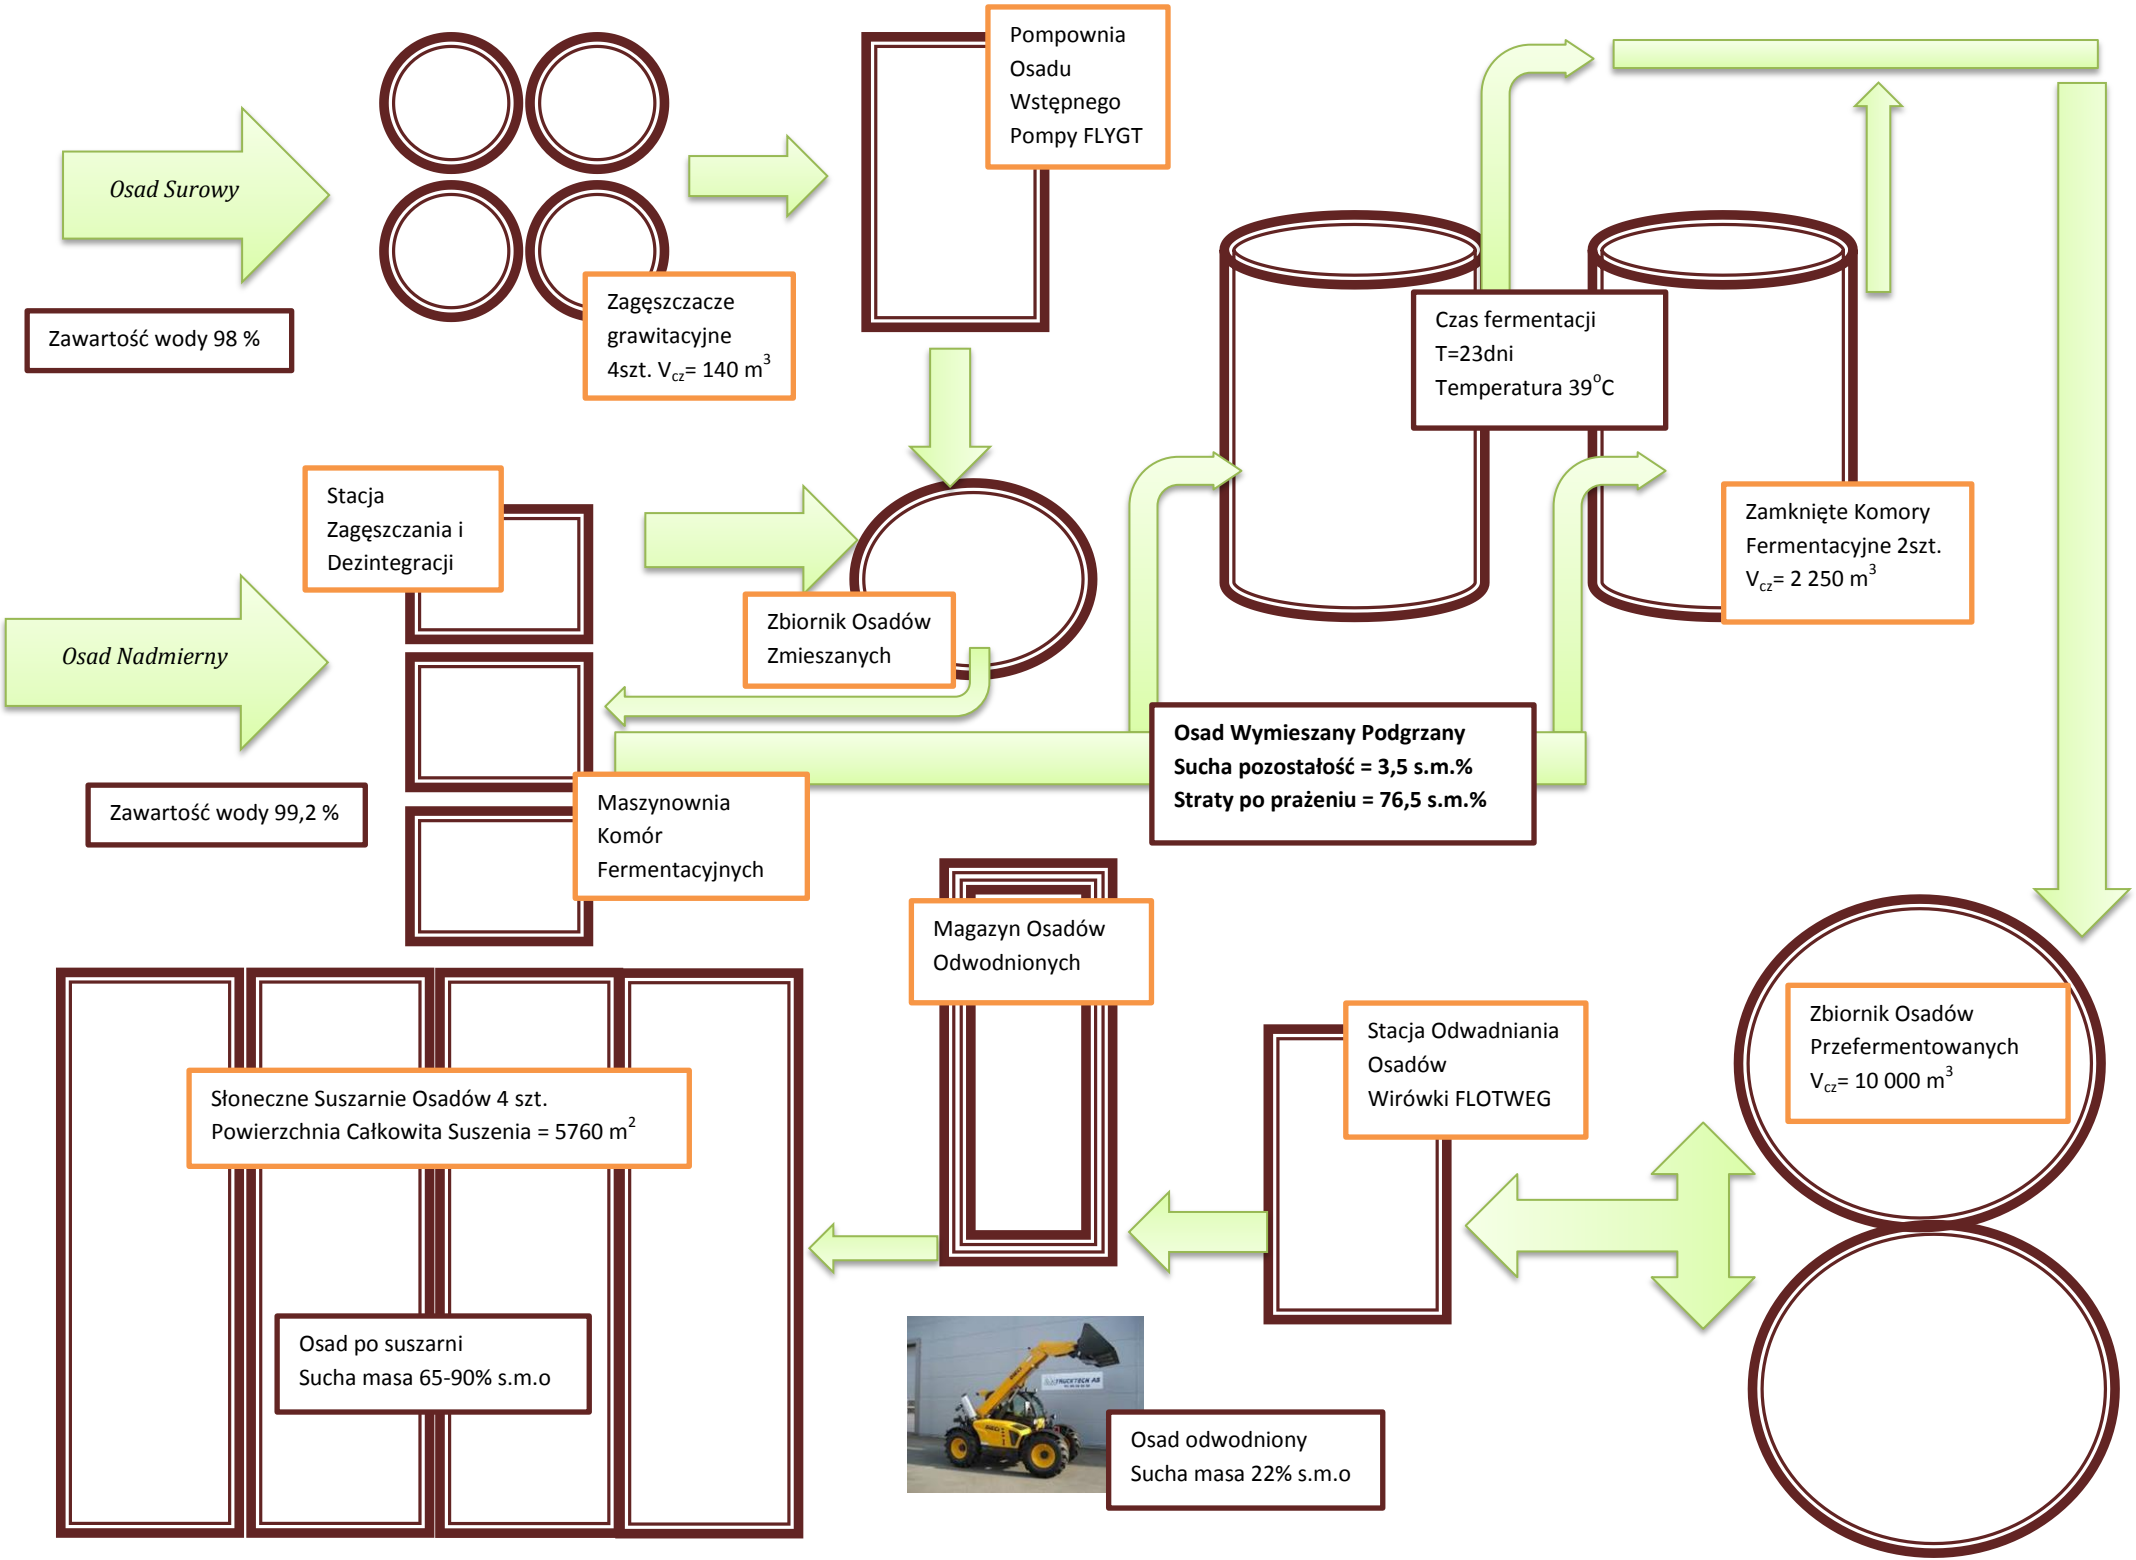
Osad Surowy
Zawartość wody 98 %
Zagęszczacze grawitacyjne 4szt. V_{cz}= 140 m^3
Pompownia Osadu Wstępnego Pompy FLYGT
Czas fermentacji T=23dni Temperatura 39°C
Zamknięte Komory Fermentacyjne 2szt. V_{cz}= 2 250 m^3
Stacja Zagęszczania i Dezintegracji
Osad Nadmierny
Zawartość wody 99,2 %
Zbiornik Osadów Zmieszanych
Osad Wymieszany Podgrzany
Sucha pozostałość = 3,5 s.m.%
Straty po prażeniu = 76,5 s.m.%
Maszynownia Komór Fermentacyjnych
Magazyn Osadów Odwodnionych
Stacja Odwadniania Osadów Wirówki FLOTWEG
Zbiornik Osadów Przefermentowanych V_{cz}= 10 000 m^3
Słoneczne Suszarnie Osadów 4 szt.
Powierzchnia Całkowita Suszenia = 5760 m^2
Osad po suszarni
Sucha masa 65-90% s.m.o
Osad odwodniony
Sucha masa 22% s.m.o